

Л8-524.000СБ

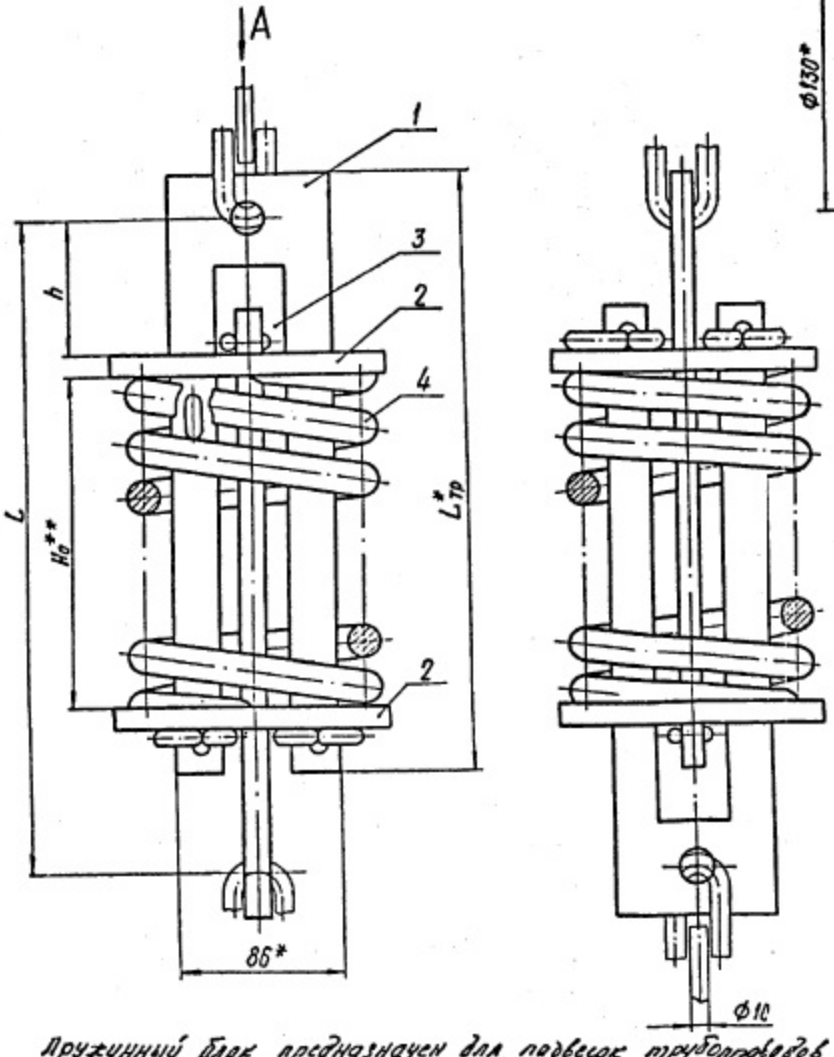

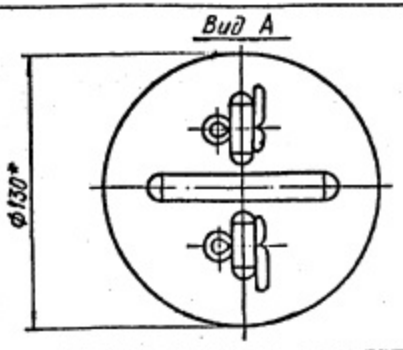

Размеры в мм

Обозначение блока	Для пружин: Максимальная нагрузка кН (кгс)	Для пружин: Максимальный прогиб λ, мм	Для пружин: H_0	Допускаемая нагрузка на блок кН (кгс)	$L_{тр}$	L	h	Масса, кг
Л8-524.000	1,26 (128)	70	143	(300)	260	270	54	5.46
-01		140	270		390	400		7.46
-02	2,73 (278)	70	151		260	270		5,98
Л8-524.000-03		140	284		390	400		8,84

1) При разгруженной пружине.

Технические требования

1. * Размеры для справок.
2. ** Высота пружины в свободном состоянии.
3. $\pm \frac{IT14}{2}$
4. Технические требования на изготовление пружин по ОСТ 108.764.01-80.
5. Остальные технические требования по ТУ34-42-10380-83.

1) для районов с температурой среды от -30 до -40 см. прилож.

Пружинный блок предназначен для подвесок трубопроводов с параметрами среды: $t_{раб} \leq 425°C$ и $P_{раб} < 2,2$ МПа, для районов с расчетной температурой наружного воздуха не ниже минус 40°С.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Горячкина		
Провер.		Величенко		
Н. контр.		Стрельников		
Н. контр.		Паутов		
Утв.		Горбачев		

Л8-524.000СБ

Блок пружинный
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масшт.
А	См. табл.	—

Лист 1 Листов 1

Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. Л8-524.000 —	01	02	03	Примечание
				Документация					
А3			Л8-524.000 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	
				Детали					
А4		1	Л8-524.001-01	Траверса	2		2		
			-02	Траверса		2		2	
А4		2	Л8-524.002	Диск	2	2	2	2	
				Стандартные изделия					
		3	01 ОСТ 108.764.01-80	Пружина	1				
			02 ОСТ 108.764.01-80	Пружина			1		
			13 ОСТ 108.764.01-80	Пружина		1			
			14 ОСТ 108.764.01-80	Пружина				1	
		4		Шплинт 8х50-01 ГОСТ 397-79	4	4	4	4	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н. контр.				
Утв.				

Л8-524.000

Блок пружинный

Литера	Лист	Листов
А		1

Институт энергомонтажных сооружений